ŠALTO VANDENS SKAITIKLIO ĮRENGIMO SCHEMA SU LAISTYMO SKAITIKLIU

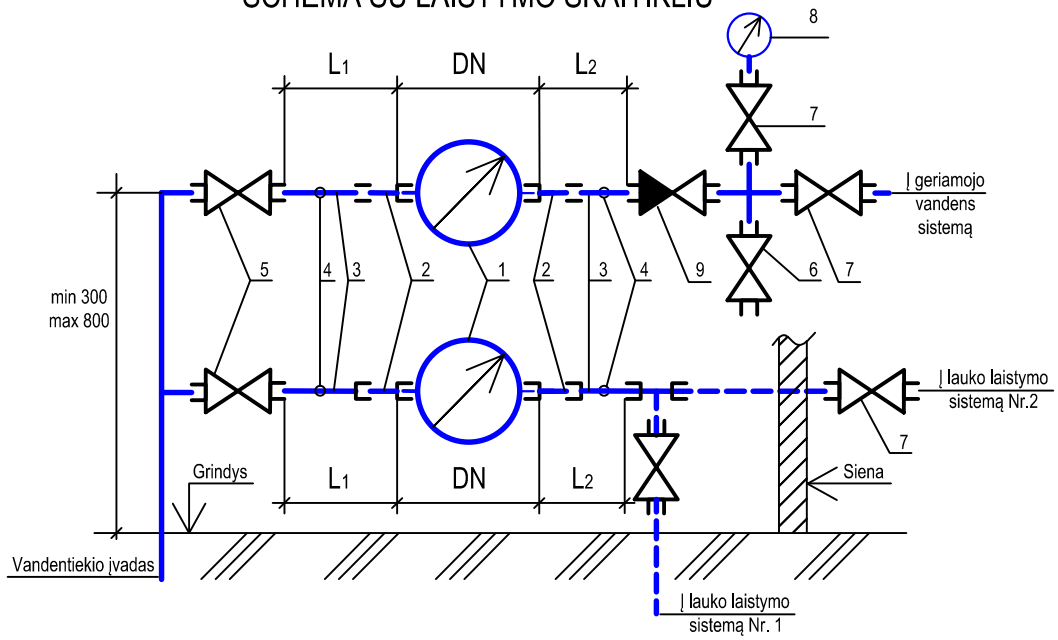

Eksplikacija:

1. Šalto vandens skaitiklis.
2. Skaitiklio pajungimo antgalis.
3. Tiesaus vamzdžio atkarpa, tokio pat vidinio diametro kaip pajungimo antgalio (2).
4. Vamzdžio laikikliai, tvirtinami prie sienos.
5. Sklendė, ventilis.
6. Ventilis mėginių paėmimui.
7. Ventilis.
8. Manometras.
9. Atbulinis vožtuvas.

Tiesaus vamzdžio ilgių lentelė		
Skaitiklio diametras, DN	L_1, mm	L_2, mm
15	75	30
20	100	40
25	125	50
32	160	64
40	200	80
50	250	100
100	500	200

Pastabos: 1. Vietoje atbulinio vožtuvo (**9**) ir ventilio (**10**) galima montuoti kombinuotą ventilį su atbuliniu vožtuvu.
2. Vamzdžiai į laistymo sistemą gali būti įrengiami pasirinktinai pagal Nr.1 arba Nr.2.

Reikalavimai montavimui:

1. Vandens apskaitos mazgai (VAM) įrengiami pastate arba šulinyje. VAM pastate turi būti įrengiamas specialiai tam skirtoje, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5°C. Jei tokios patalpos nėra, suderinus su UAB "Šilutės vandenys" VAM galima įrengti lauke, speceliame neužšalančiame vandens apskaitos šulinyje.
2. Vandens skaitiklis turi būti įrengiamas tik horizontalioje padėtyje.
3. Vamzdžių laikikliai turi būti pritvirtinti taip, kad keičiant skaitiklį, vamzdžiai nejudėtų.

ATEST. NR.	PROJEKTUOTOJAS: UAB "ŠILUTĖS VANDENYS"			OBJEKTAS: VANDENS APSKAITOS MAZGŲ ĮRENGIMAS		
26071	Gamyb.sk.virš.	M. KAINOVAITIS	2020-10-21	BRĖŽINYS: ŠALTO VANDENS SKAITKLIO ĮRENGIMO SCHEMA Nr.2		LAIDA 0
DP	UŽSAKOVAS: UAB "ŠILUTĖS VANDENYS"			Nr.2	LAPAS 1	LAPŲ 1