ŠALTO VANDENS SKAITIKLIO ĮRENGIMO SCHEMA ŠULINYJE

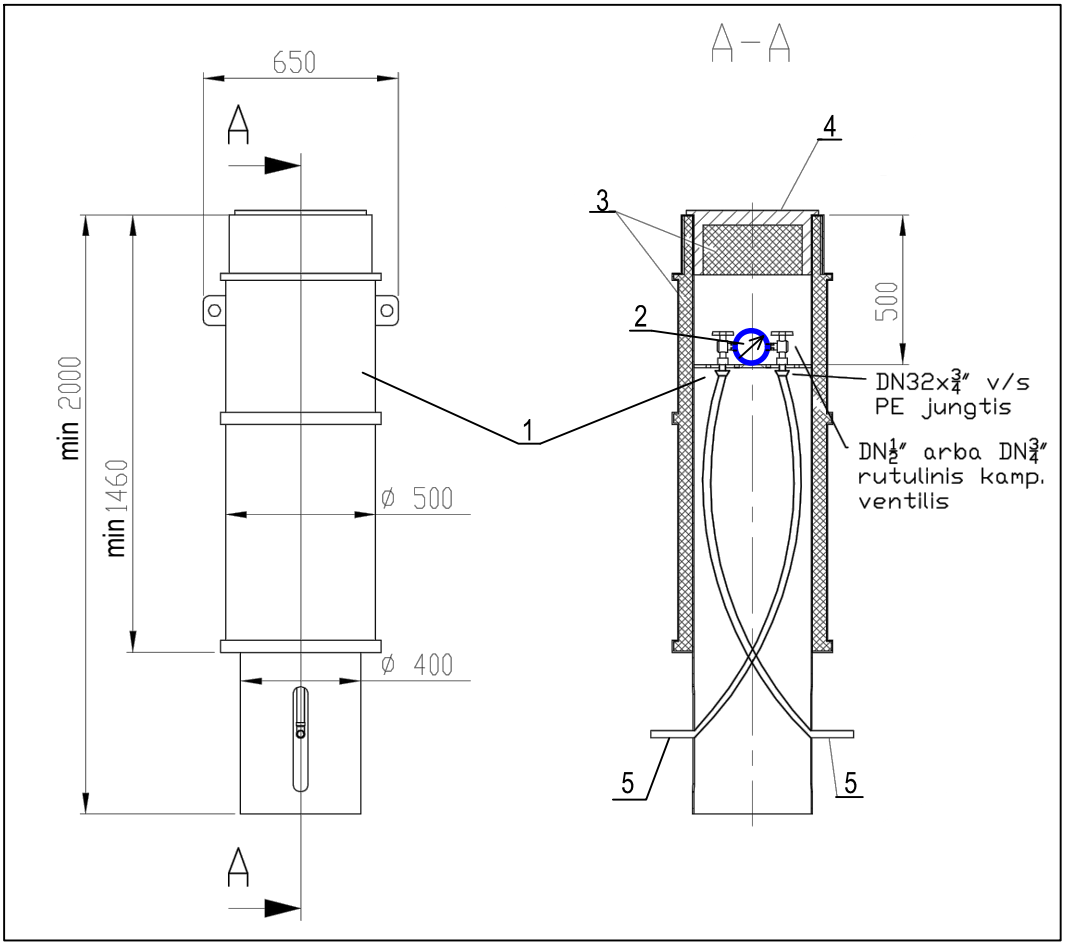

Eksplikacija:
1. Specialus neužšalantis šulinys.
2. Skaitiklis.
3. Izoliacinis sluoksnis.
4. Dangtis.
5. Plastikiniai PE vamzdžiai DN25 arba DN20

Reikalavimai montavimui:
1. Vandens apskaitos mazgai (VAM) gali būti įrengiami šulinyje tik suderinus su UAB "Šilutės vandenys", speceliame neužšalančiame vandens apskaitos šulinyje.
2. Vandens skaitiklis turi būti įrengiamas tik horizontalioje padėtyje.

ATEST. NR.	PROJEKTUOTOJAS: UAB "ŠILUTĖS VANDENYS"			OBJEKTAS: VANDENS APSKAITOS MAZGŲ ĮRENGIMAS		
26071	Gamyb.sk.virš.	M. KAINOVAITIS	2020-10-21	BRĖŽINYS: ŠALTO VANDENS SKAITKLIO ĮRENGIMO SCHEMA Nr.6	LAIDA	0
DP	UŽSAKOVAS: UAB "ŠILUTĖS VANDENYS"			Nr.6	LAPAS 1	LAPŲ 1